



V1.2

--
--
--

KE-GT(50-60)KTL4





1

1.1

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪


▪

▪




-
-
-

1.2

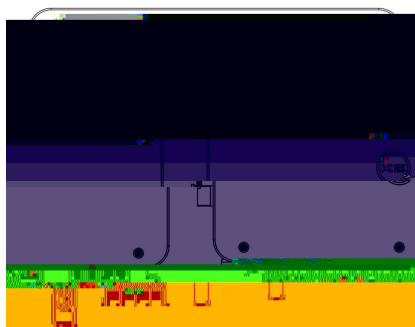

1.3

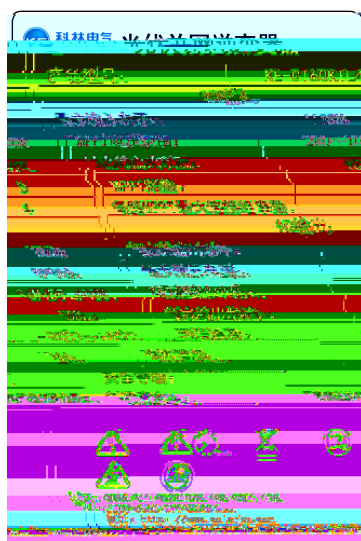

[illegible]



2



2.1






2.2



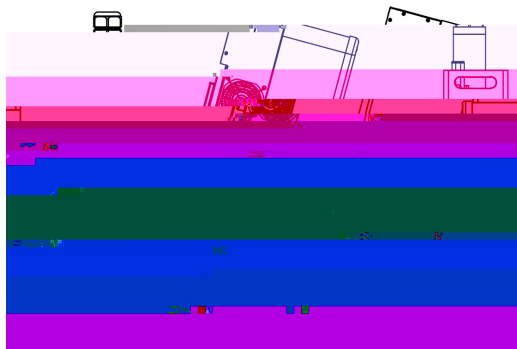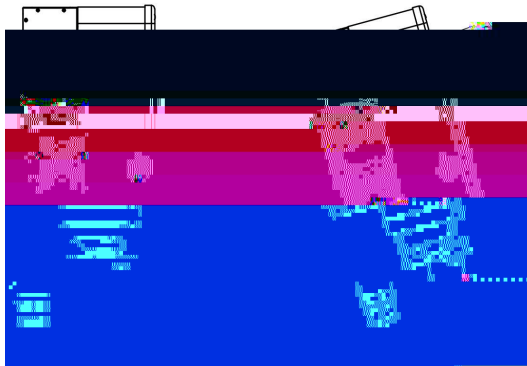







2.4



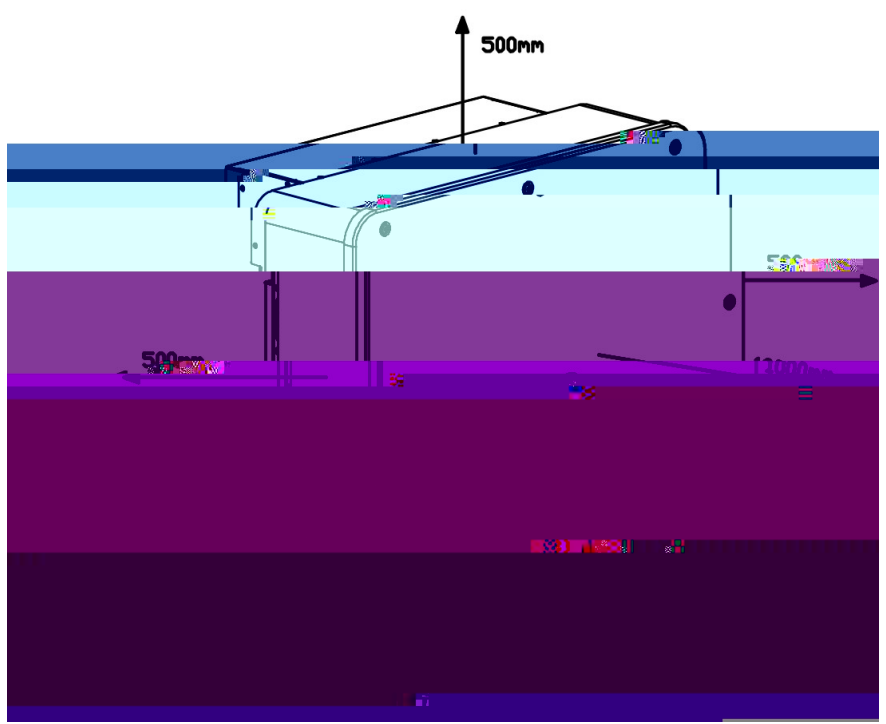






2.5

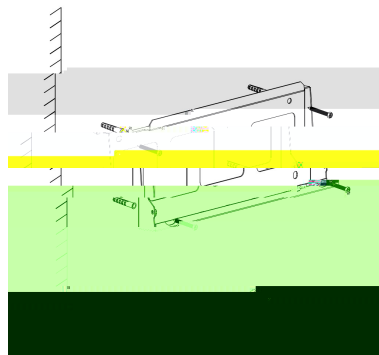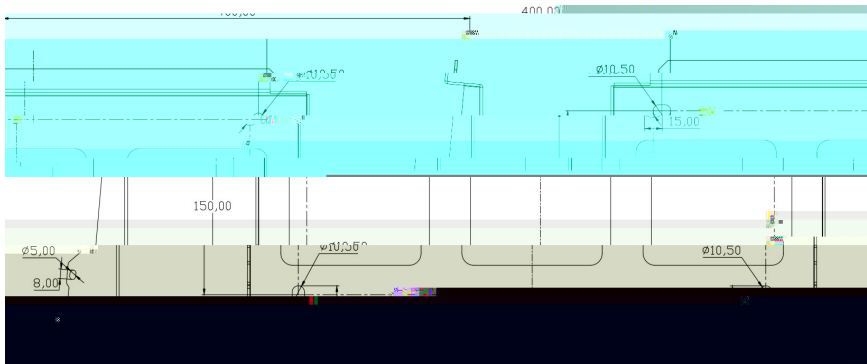

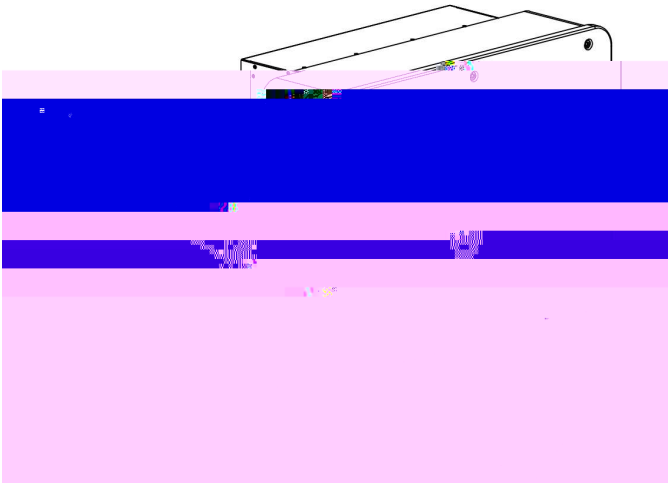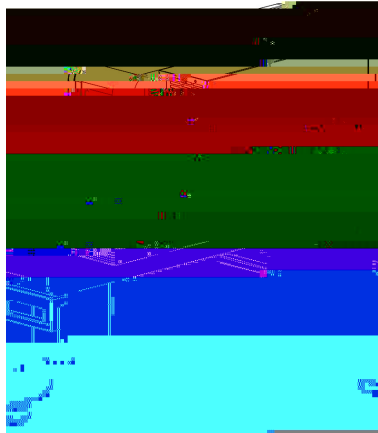

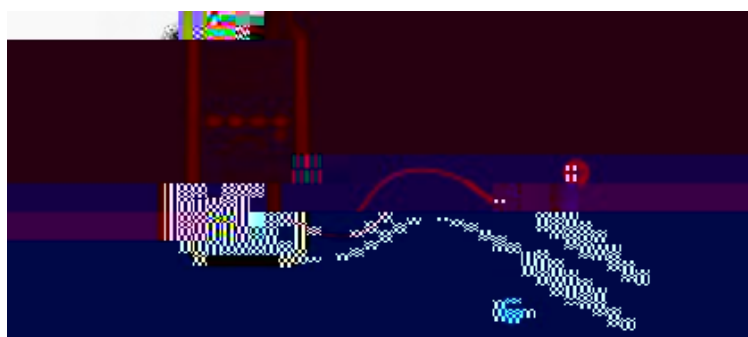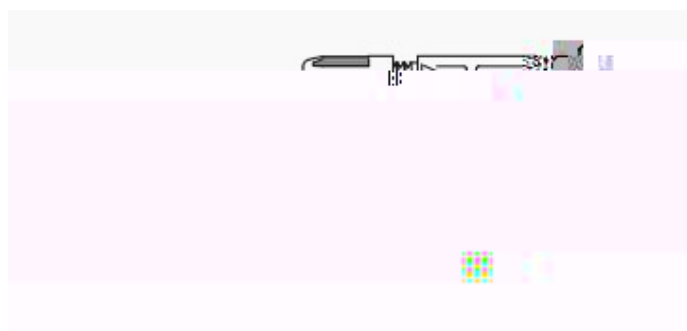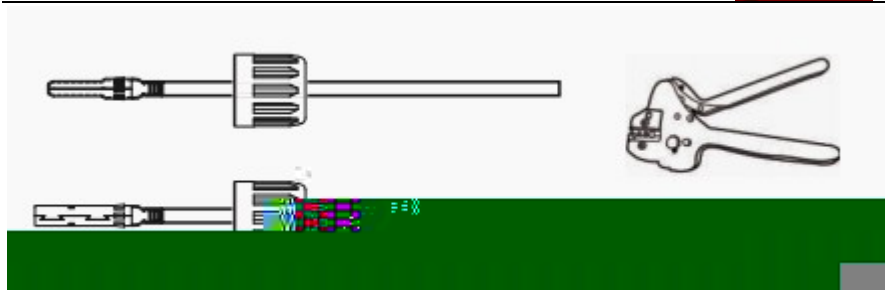

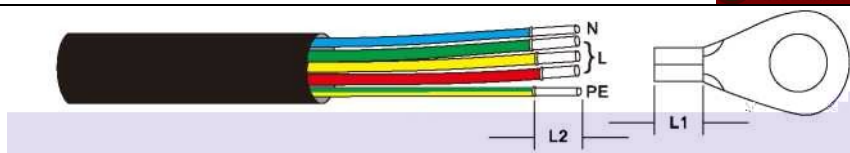


3.5




重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

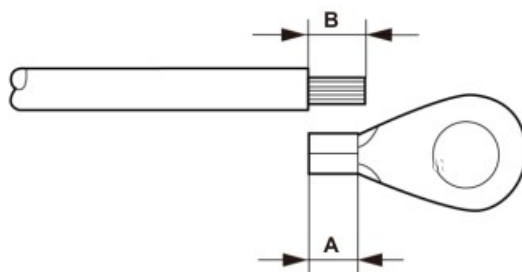


重要:

绝缘剥离长度)比A (OT线缆端子压接区域)长2mm~3mm。

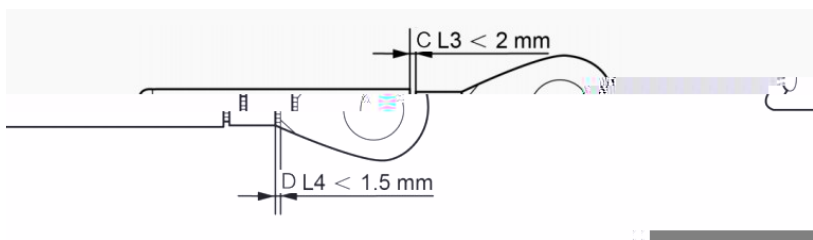

重要:

将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

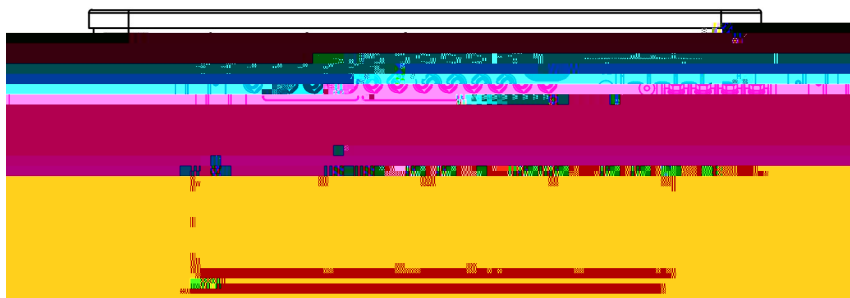

重要:

为提升耐磨性能，安装连接后，建议涂上防锈油处理。




4

4.1

5

5.1

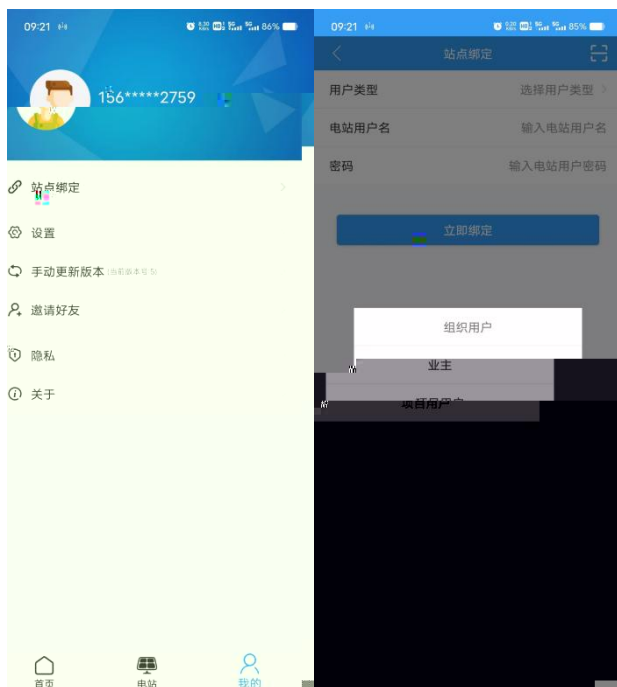

5.2

智慧光伏监控运维系统



[illegible]



