



V1.2

--

--

--

KE-GT(30-40)KTL4







1 **6**

.2 **f**..... **10**... **.D**

1

1.1

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪


▪

▪

▪



1.2

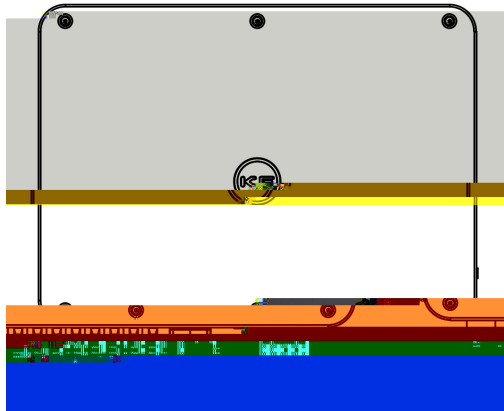

1.3



[illegible]



[illegible]






2.3



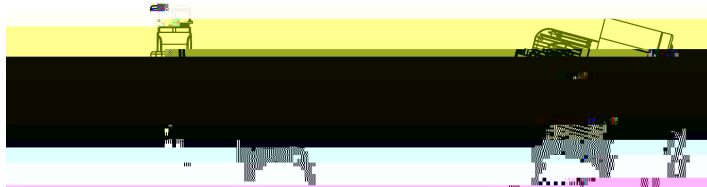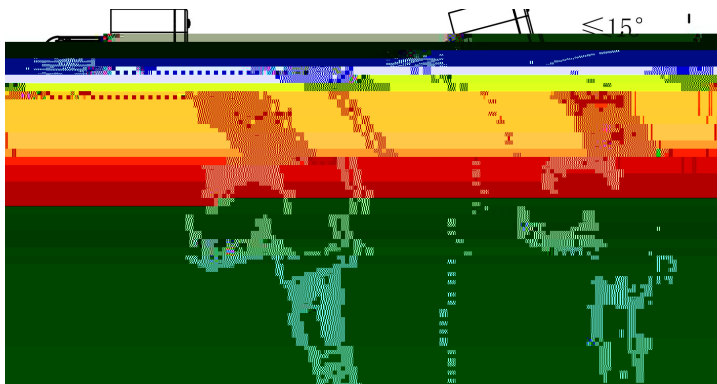







2.4

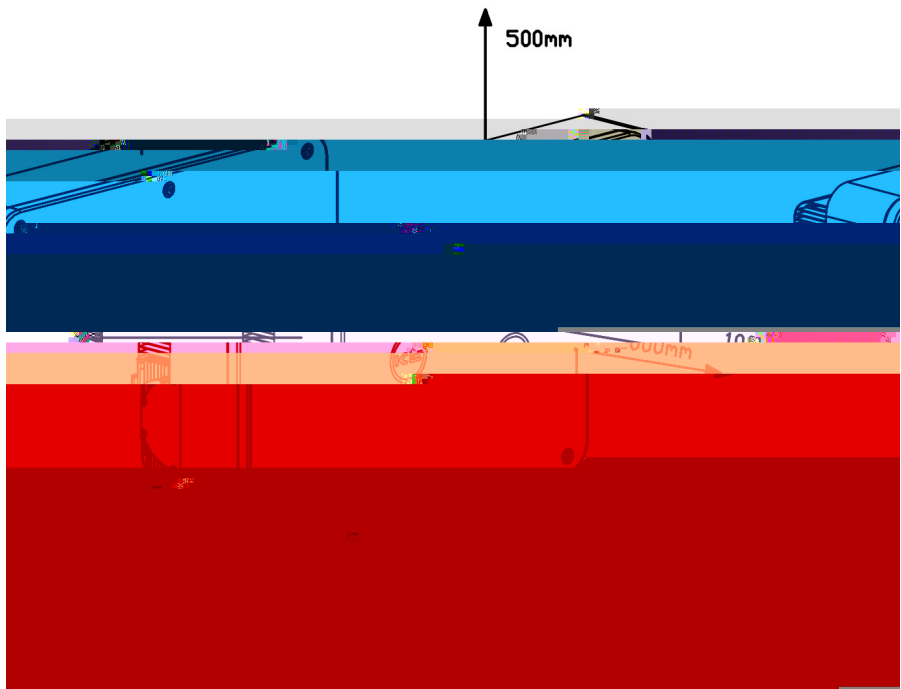


2.5

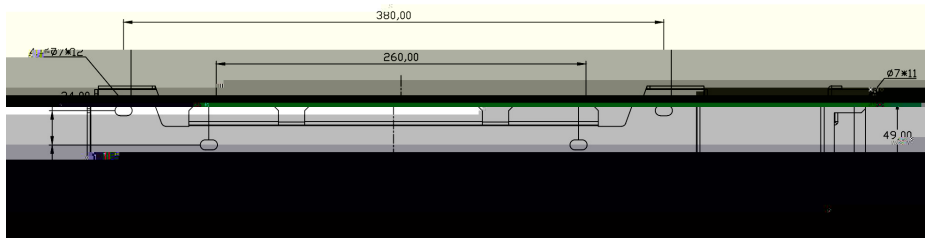

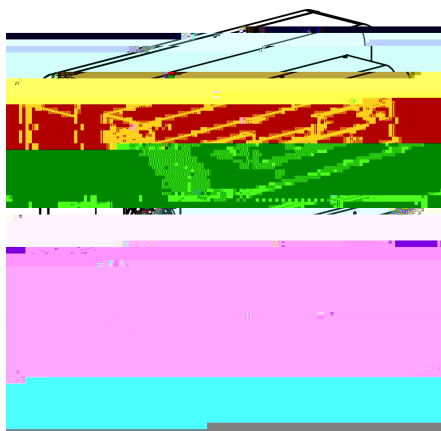


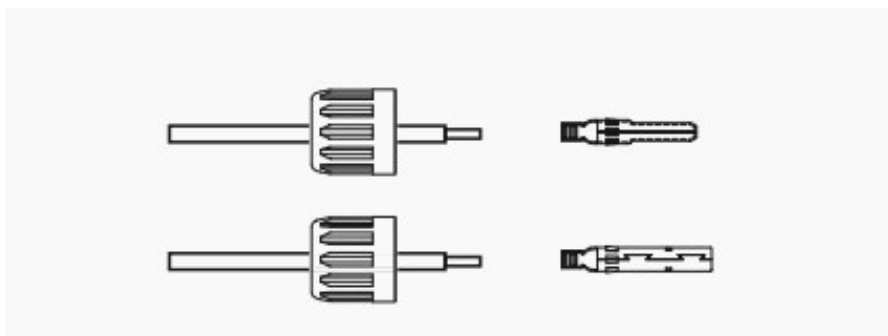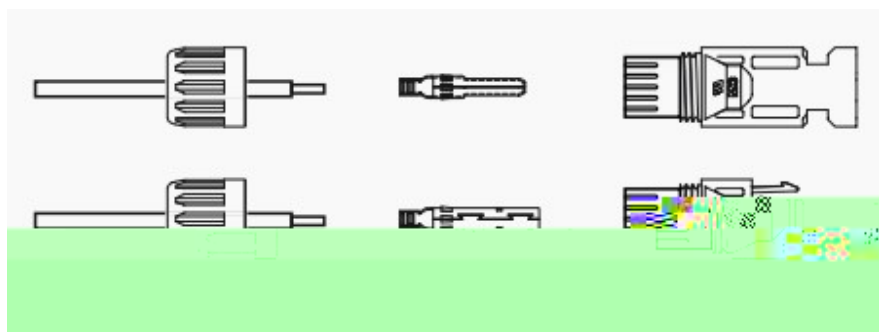

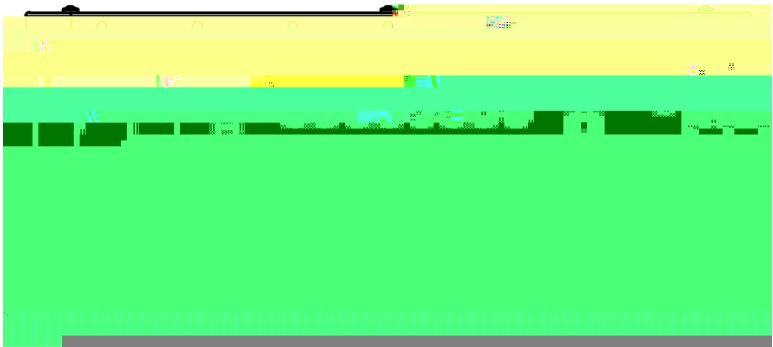

3.3



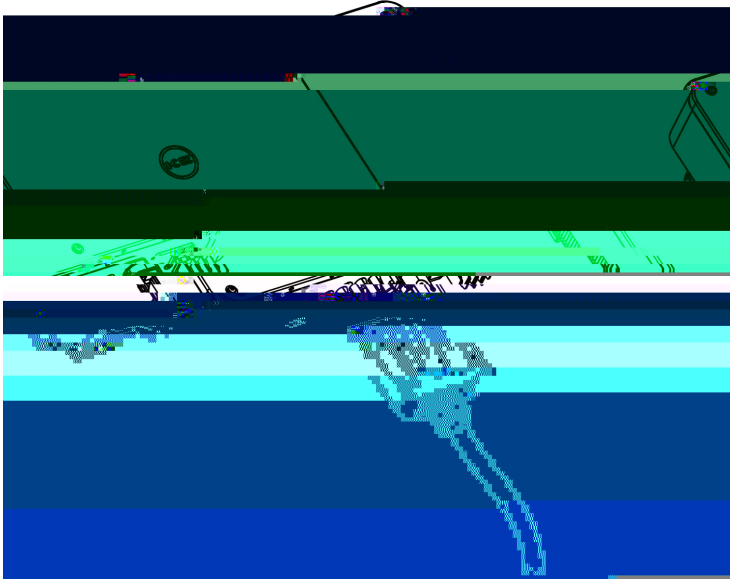

3.4 RS485




3.5



重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

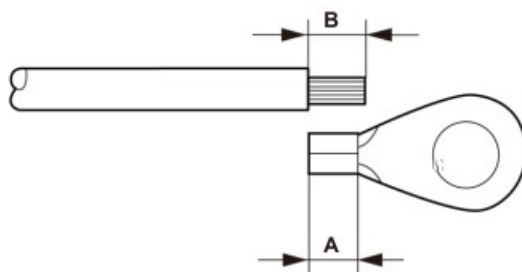


重要:

A (OT线缆端子压接区域) 长2mm~3mm。




重要:

B (绝缘剥离长度) 长2mm~3mm。

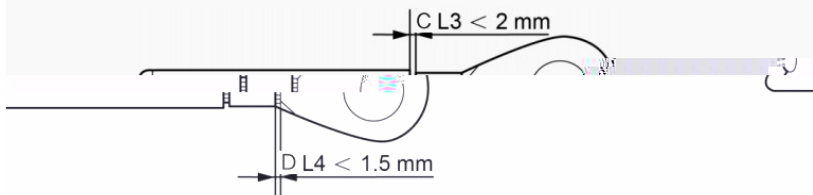


重要:

将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

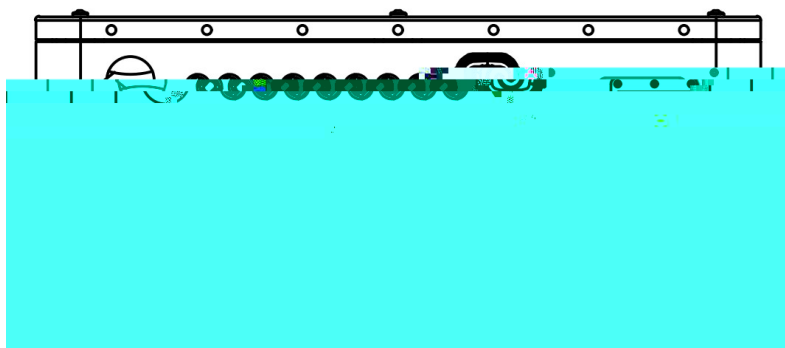

重要:

为提高防腐性能，安装完成后，建议涂上硅脂或涂料。

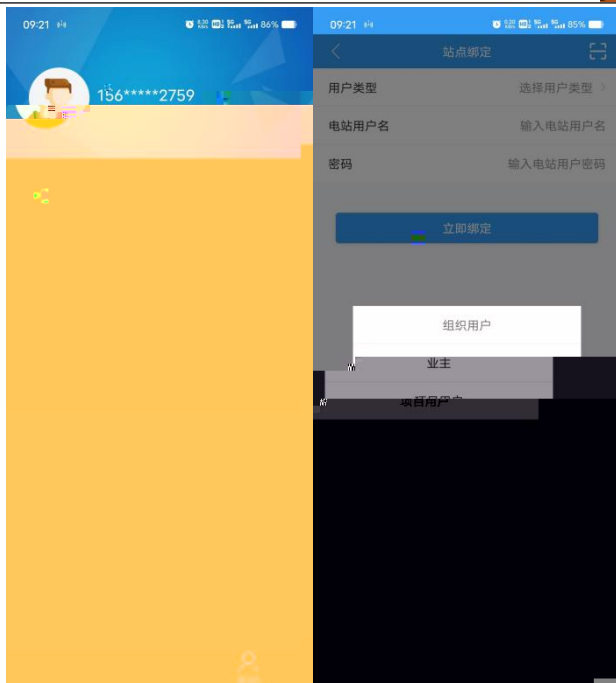

5.2

[illegible]

--	--

